


PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- Gruntsūdens atšķēršanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atšķēršanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atbilstoši pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaina uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojumus ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTAJŠ				PASŪTĪTĀJS			
<b>EL</b> <b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Precu 30a tālr.654-24646				Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:		
BŪVPR.D.VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.	STADIJA:	2017/1		
IZSTRĀDĀJA	N.ZILĒ		02.2018.	Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	BP		
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.	MARKA:	ŪKT		
				LAPAS NR.:	35		
				KOPĒJO LAPU SKAITS:	53		
				MĒROGS:	Mh 1:500; Mv 1:100		
				ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....		

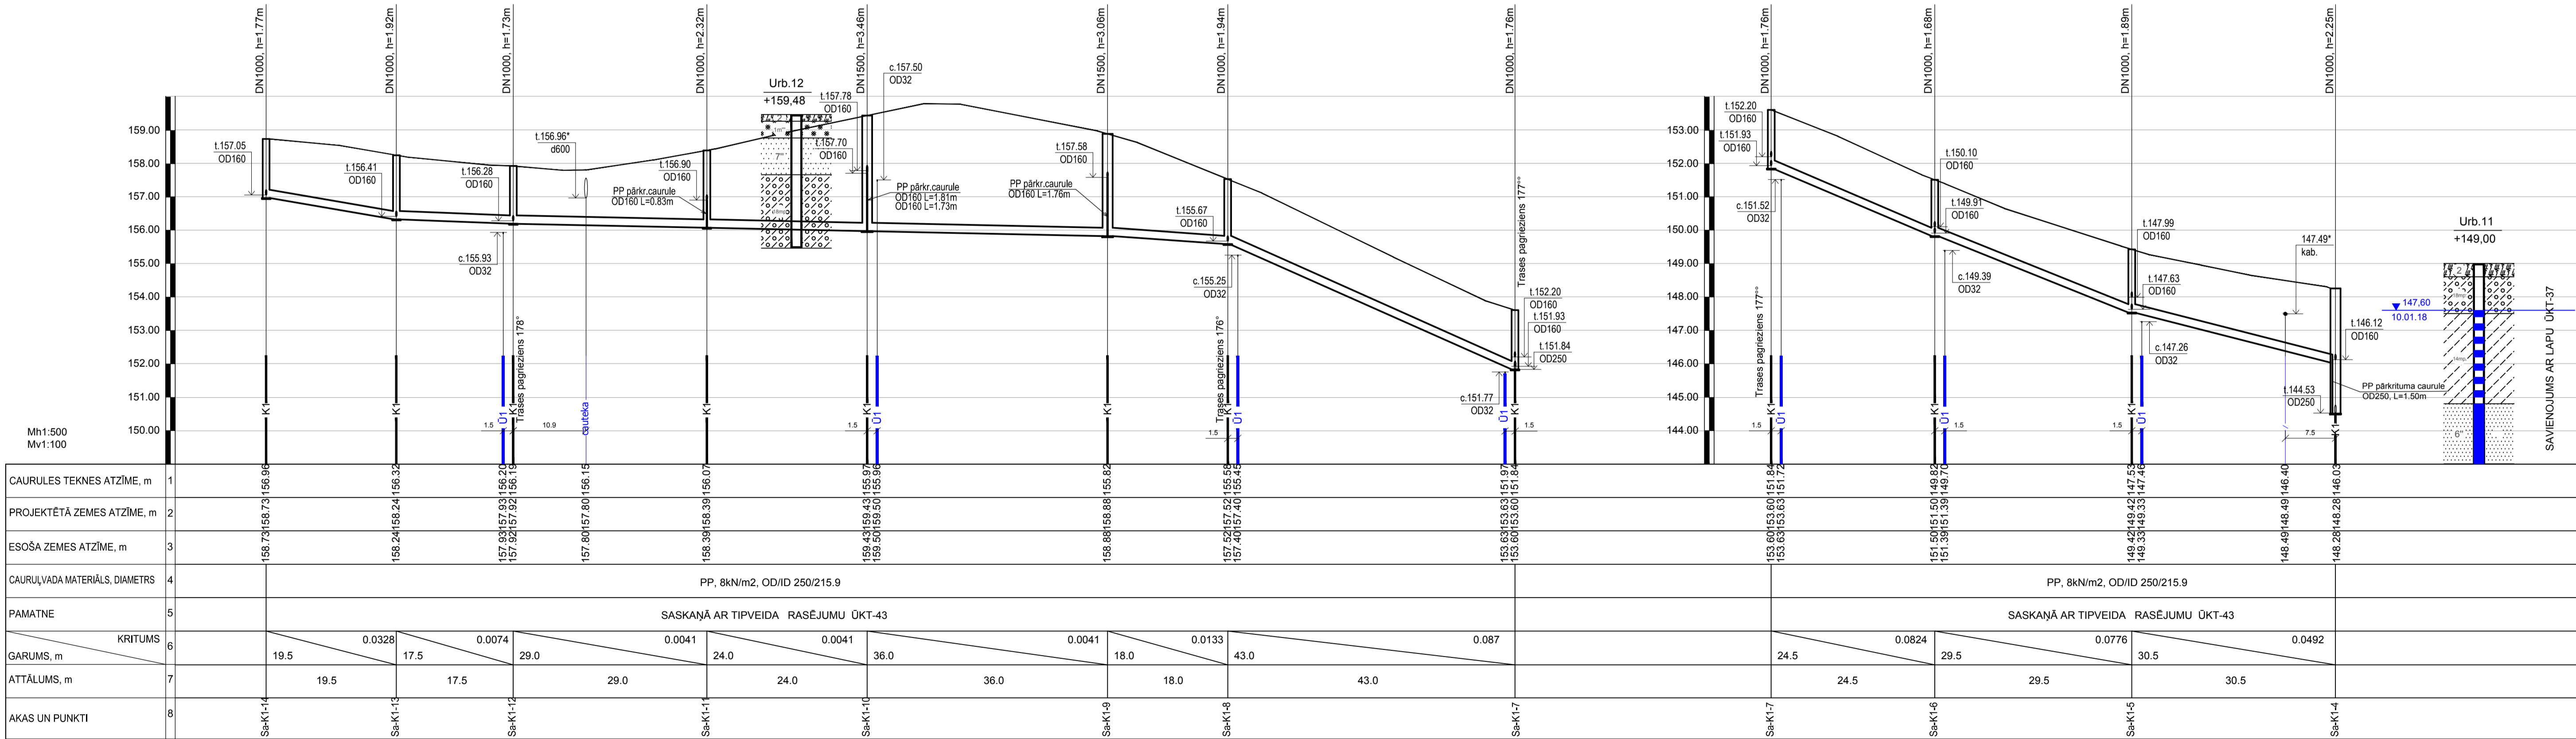

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
- Gruntsūdens atšķēršanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atšķēršanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- \* Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atbilstoši pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietās elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaina uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojumus ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTAJŠ				PASŪTĪTĀJS			
<b>EL</b> <b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Precu 30a tālr.654-24646				Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:		
BŪVPR.D.VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.	STADIJA:	2017/1		
IZSTRĀDĀJA	N.ZILĒ		02.2018.	Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	BP		
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.	MARKA:	ŪKT		
				LAPAS NR.:	36		
				KOPĒJO LAPU SKAITS:	53		
				MĒROGS:	Mh 1:500; Mv 1:100		
				ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....		

