


PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atšķēršanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atšķēršanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietas elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaina uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTAIS: EL Ekolot sia Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTAIS: Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.	
AMATIS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
BŪVP.R.D. VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.	Odenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	2017/1
IZSTRĀDĀJA	N.ZILĒ		02.2018.		STADIJA:
PARBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.		MARKA:
					LAPAS NR.:
					KOPĒJO LAPU SKAITS:
					MĒROGS:
FAILS:					ARRĪVA REĢ. NUMURS:

Līdzfinansētājs:

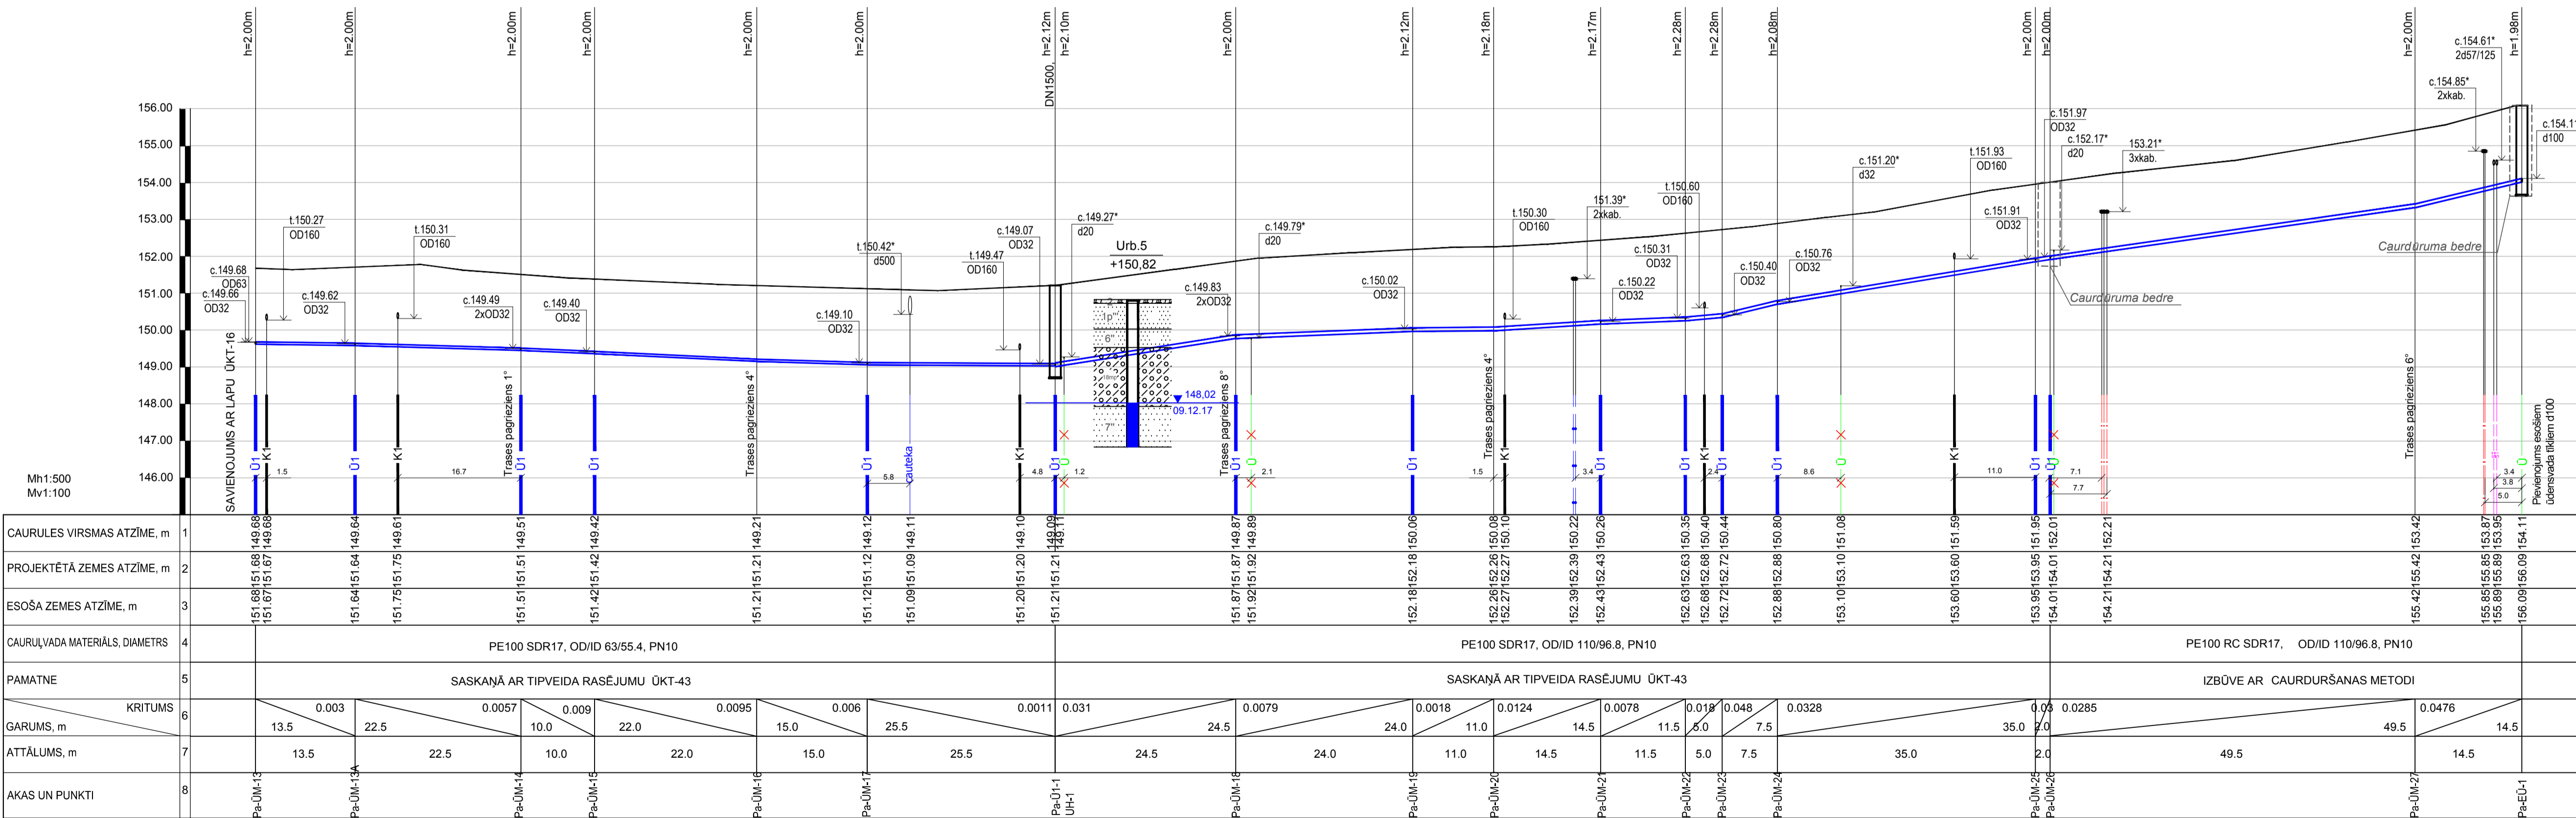

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blīvētās smiltis.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atšķēršanai no tranšējas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atšķēršanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo ūdensvada un kanalizācijas caurulvadu materiālus un diametrus precizēt, atrotot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.
- Projektētās kanalizācijas šķērsojuma vietas elektrokabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, dolomīts, kūdra u.c.), paredzēta grunts nomaina uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTAIS: EL Ekolot sia Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTAIS: Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.	
AMATIS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:
BŪVP.R.D. VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.	Odenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	2017/1
IZSTRĀDĀJA	N.ZILĒ		02.2018.		STADIJA:
PARBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.		MARKA:
					LAPAS NR.:
					KOPĒJO LAPU SKAITS:
					MĒROGS:
FAILS:					ARRĪVA REĢ. NUMURS: